

ANGABEN

Angebot/Auftrag-Nr.:

Objekt:

Kunde:

Kunden-Nr.:

Tiefster Schachteinlauf: cm
(ab Schachtdeckel)

Ø Dom: cm

Domhöhe: cm (Standard 30 cm)

Aussen-Ø Schacht: cm

Innen-Ø Schacht: cm

Leiter: Ja Nein

Grundwasser: Ja Nein

L Kote ab Schachtboden: m*

Gesamthöhe: cm


Abdichtung:

Versetzort:

Gussdeckel:

Bemerkung: Spezialgrößen auf Anfrage

* je nach mWs wird eine Bodenverstärkung von 6,5 cm eingesetzt (der Schachtboden misst dann 9,5 cm)

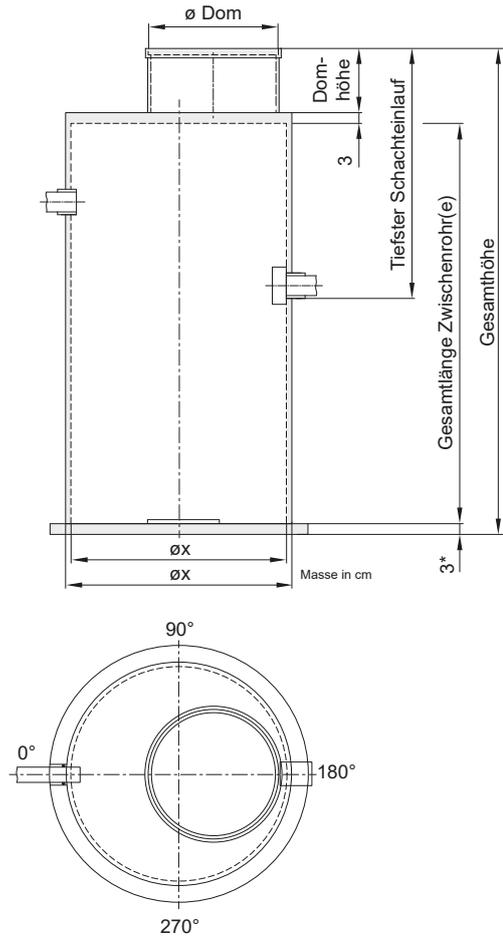

DURCH-FÜHRUNGEN	WINKEL	HÖHE AB SCHACHTDECKEL	DN	Ø MM	MIT STECK-MUFFE	HÖHE BEZOGEN AUF
Druckleitung De0	0°	cm				Rohrachse
Kabeldurchführung		cm			Ja Nein	Rohrachse
Be- und Entlüftung		cm			Ja Nein	Rohrachse
Einlauf 1		cm			Ja Nein	Rohrsohle
Einlauf 2		cm			Ja Nein	Rohrsohle
Einlauf 3		cm			Ja Nein	Rohrsohle

Bemerkungen:

Datum:

Unterschrift / Stempel: